


一関清掃センターごみ焼却施設フローシート

【規4条の7第1号イに係る測定位置】

- ① 燃焼室中の燃焼ガス温度
- ② 集じん器流入燃焼ガス温度
- ③ 排ガス中の一酸化炭素濃度

【規4条の7第1号ニに係る採取位置】

- ① ばい煙濃度測定、ダイオキシン類測定

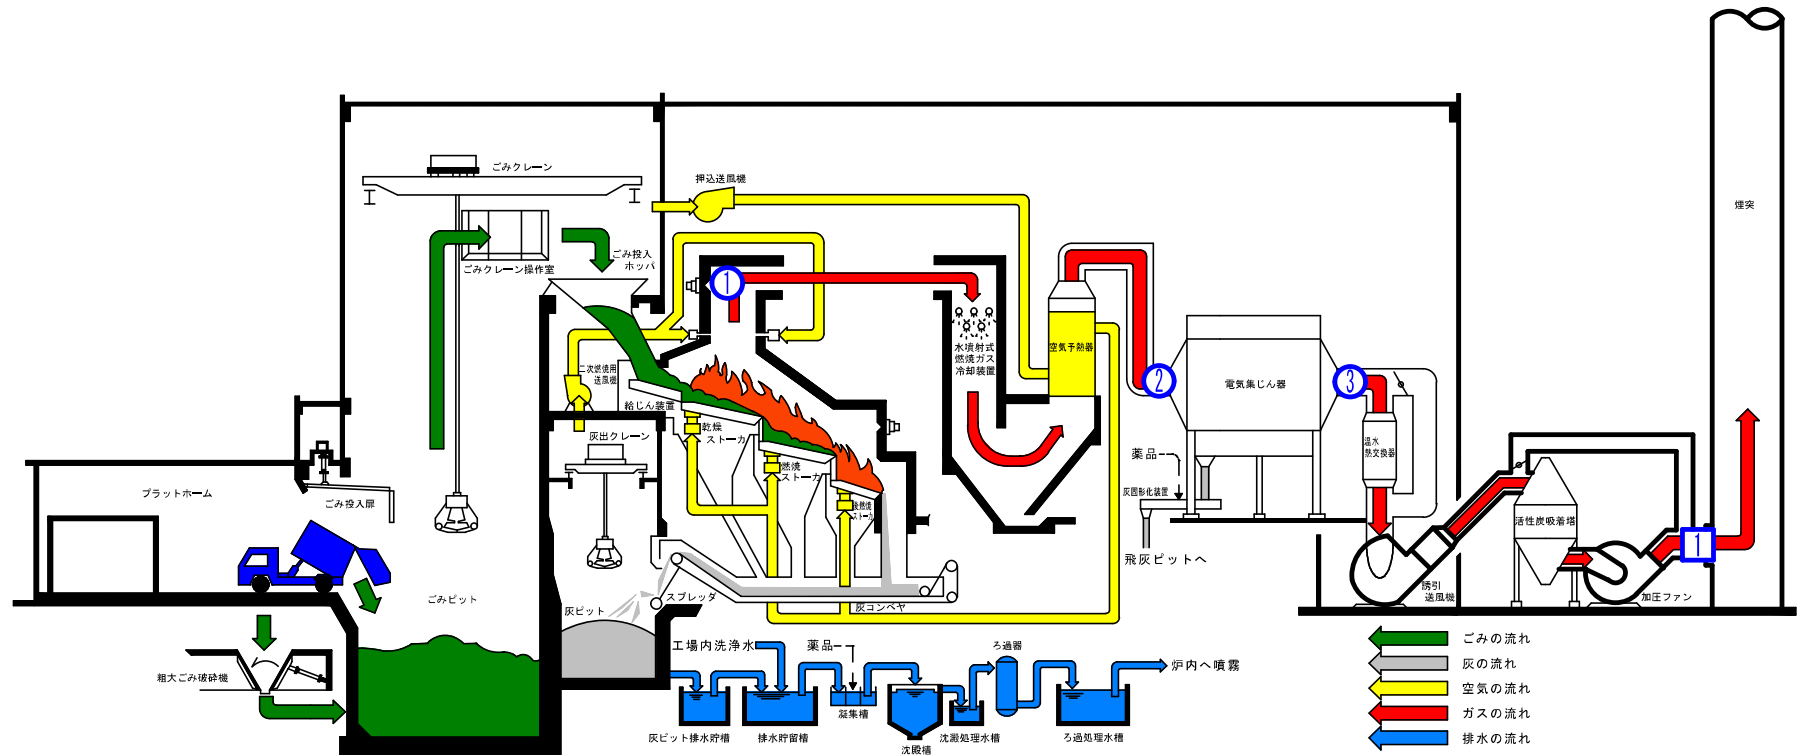

- ← 緑色の矢印: ごみの流れ
- ← 灰色の矢印: 灰の流れ
- ← 黄色の矢印: 空気の流れ
- ← 赤色の矢印: ガスの流れ
- ← 青色の矢印: 排水の流れ