

## 下水道整備方針案の修正について


### 1 これまでの経過

令和3年7月3日～11日	住民懇談会
10月4日～18日	事業所意向調査
10月20日～11月9日	パブリックコメント
12月24日	第3回一関市污水处理計画推進会議

### 2 下水道整備方針案の修正内容

下水道で污水处理を進める区域を追加  
(地図上の赤色部分)

追加区域①  
国道342号南

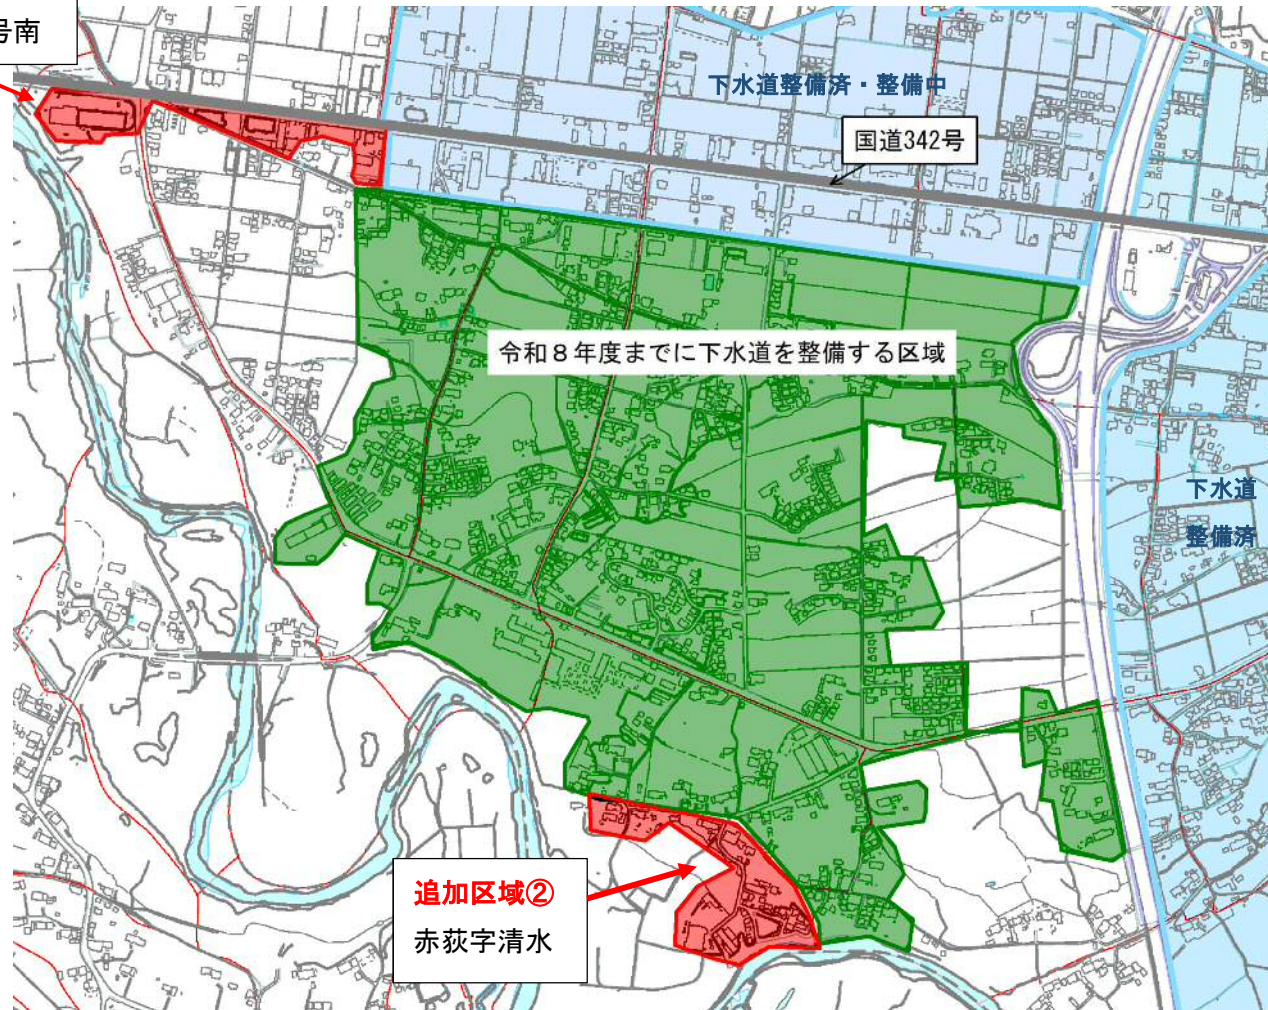


追加区域②  
赤荻字清水

※ 追加区域の下水道整備は、岩手県との協議が必要となるため、令和7年度以降となる見込みです。

### なぜ修正？

#### (1) 事業所への下水道接続意向調査結果

下水道が整備された場合に、下水道に接続するかについて調査  
期間：令和3年10月4日～18日  
対象：今回見直しを検討している区域のうち赤荻地区の事業所等 55社  
回答結果：

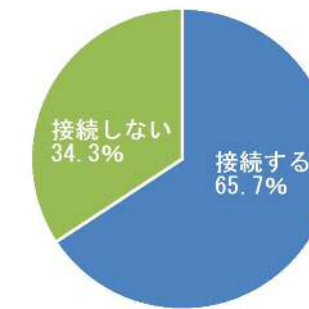


事業所の下水道  
接続意向は高い

#### (2) 経費回収率

事業所がある区域の経費回収率を試算


##### ◇ 国道342号沿い

	南側	北側
経費回収率	72.0%	30.0%

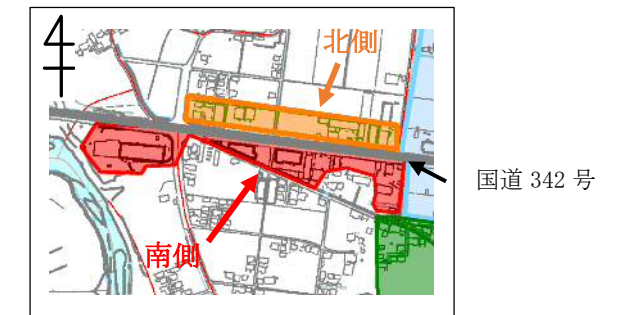

##### ◇ 沖線ルート② (赤荻字清水・松木)

	清水	松木
経費回収率	96.6%	33.5%

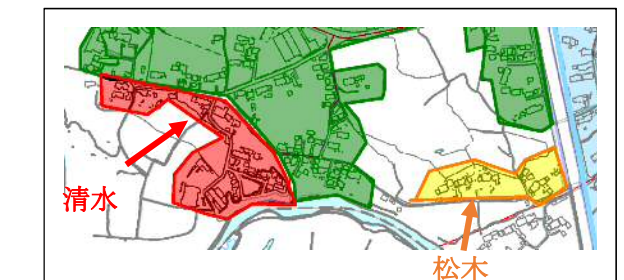

※ 方針案策定時の経費回収率の評価  
◎適している・・・100%以上  
○やや適している・・・70%以上

国道342号沿い南側・赤荻字清水の  
経費回収率が高い

事業所は下水道への接続希望割合が高く、使う水も多いため、  
経費回収率が高い。